


Istniejący punkt gazowy, pomiarowy murowany wentylowany z głównym kurkiem gazowym i dwoma istniejącymi gazomierzami G4 oraz projektowanym gazomierzem G4 R130

-0,85

istn. przyłącze gazowe, stalowe

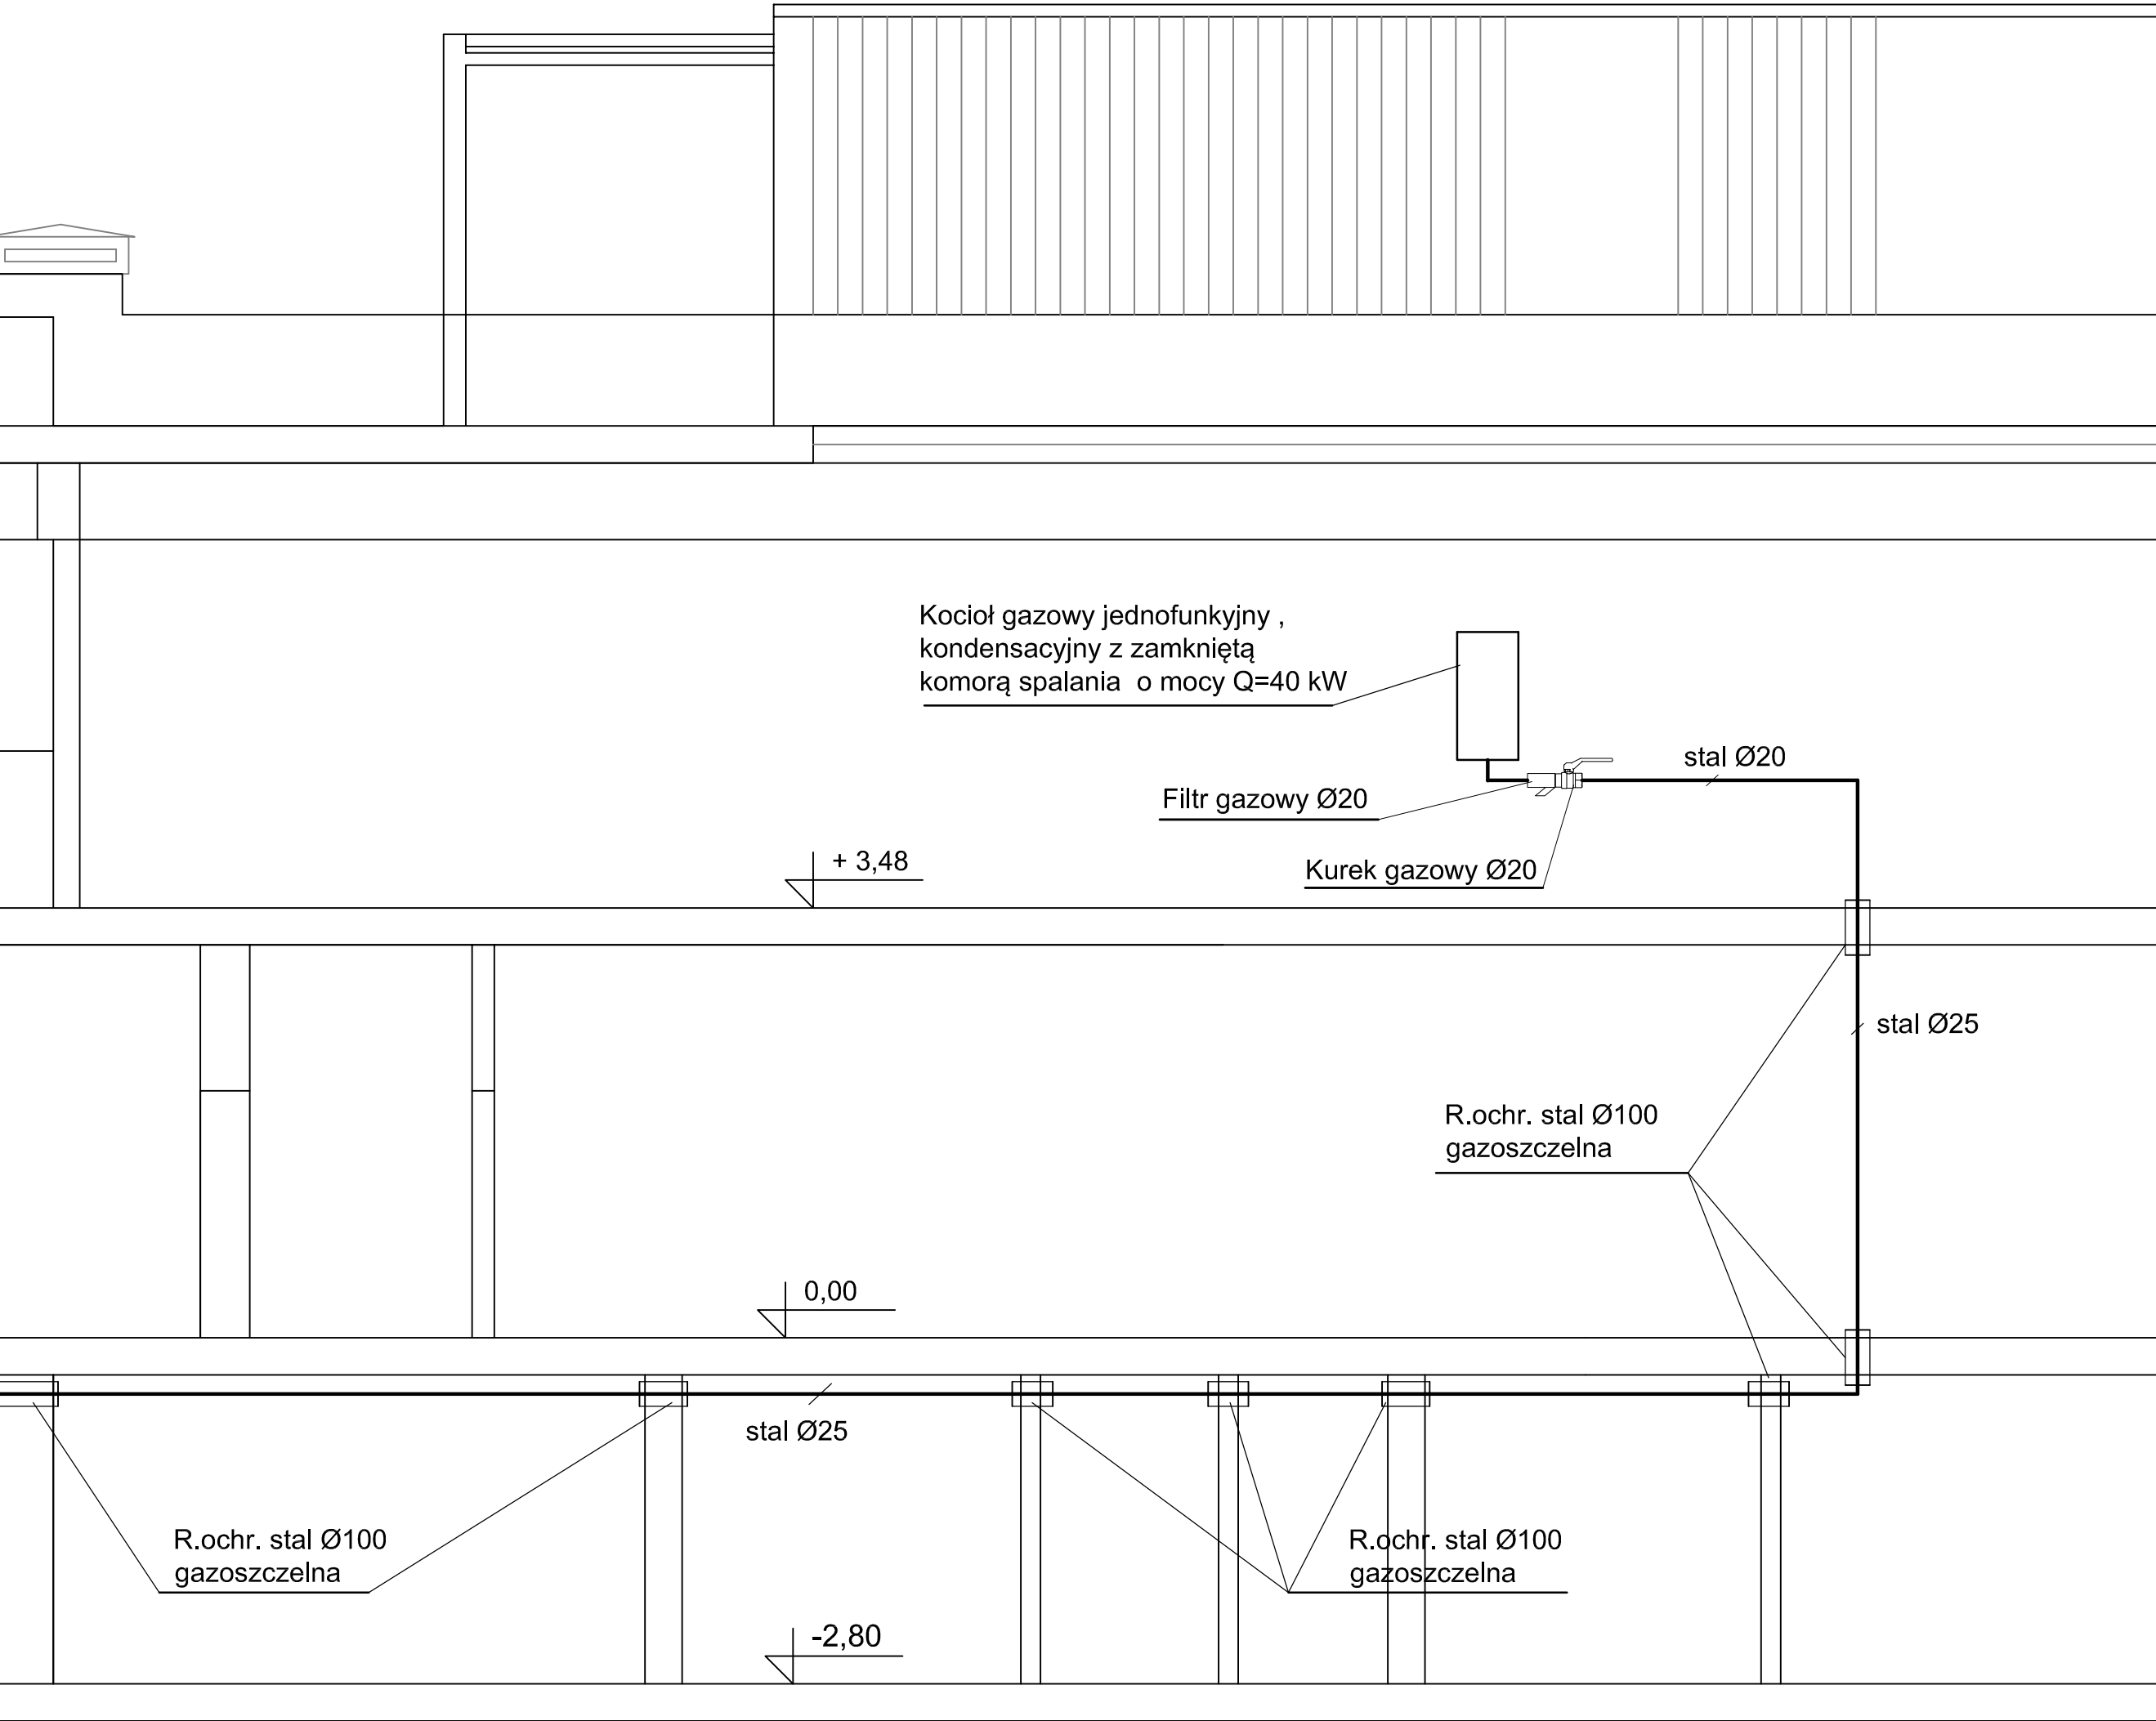

Kocioł gazowy jednofunkcyjny ,
kondensacyjny z zamkniętą
komorą spalania o mocy Q=40 kW

Filtr gazowy Ø20

Kurek gazowy Ø20

stal Ø20

stal Ø25

R.ochr. stal Ø100
gazoszczelna

stal Ø25

R.ochr. stal Ø100
gazoszczelna

R.ochr. stal Ø100
gazoszczelna

-2,80

Inwestor	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami		
Temat	Projekt budowlany termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia		
Adres	ul. Leszka 10 w Wodzisławiu Śl.		
Rysunek	Rozwinięcie - instalacja gazu		data 09.2017
Opracował	mgr inż. Barbara Chowaniec upr bud nr 571/90 w specjalności instalacje sanitarne		skala 1:50
Sprawdził			Rys. Nr 3