
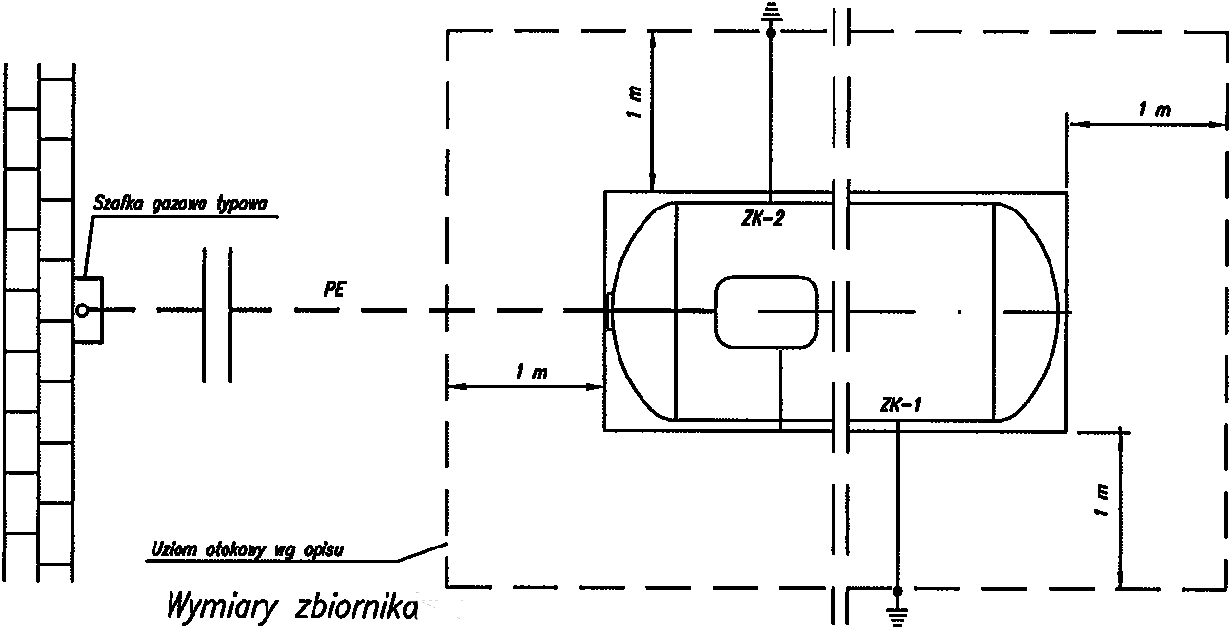
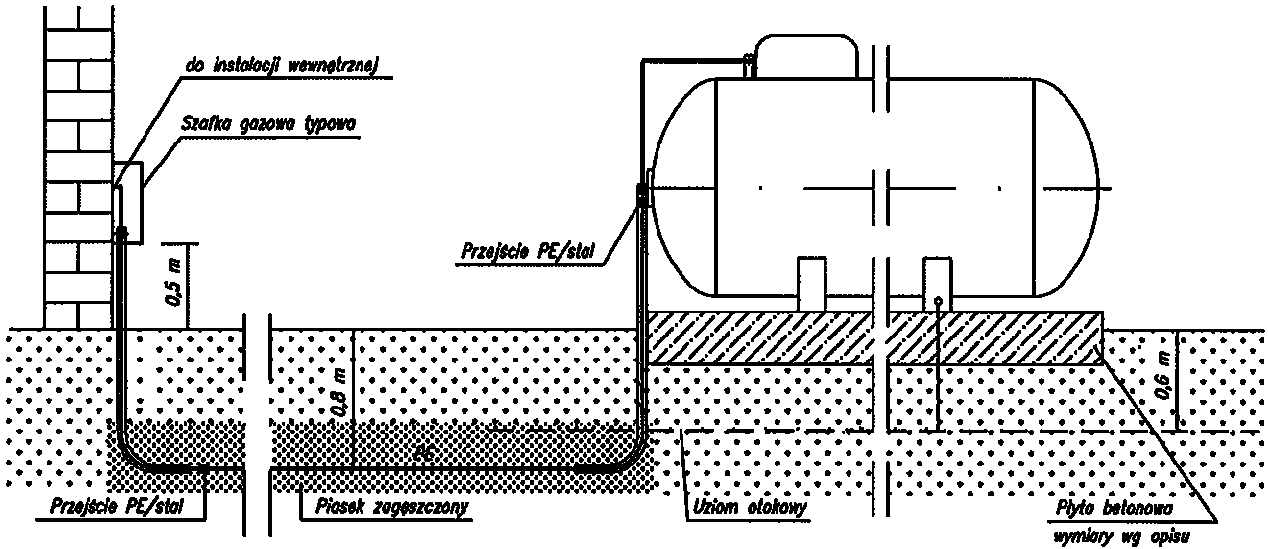


Strefy zagrożenia wybuchem 2 i odległości bezpieczeństwa.

R=1,5 m we wszystkich kierunkach od króćców zbiornika.

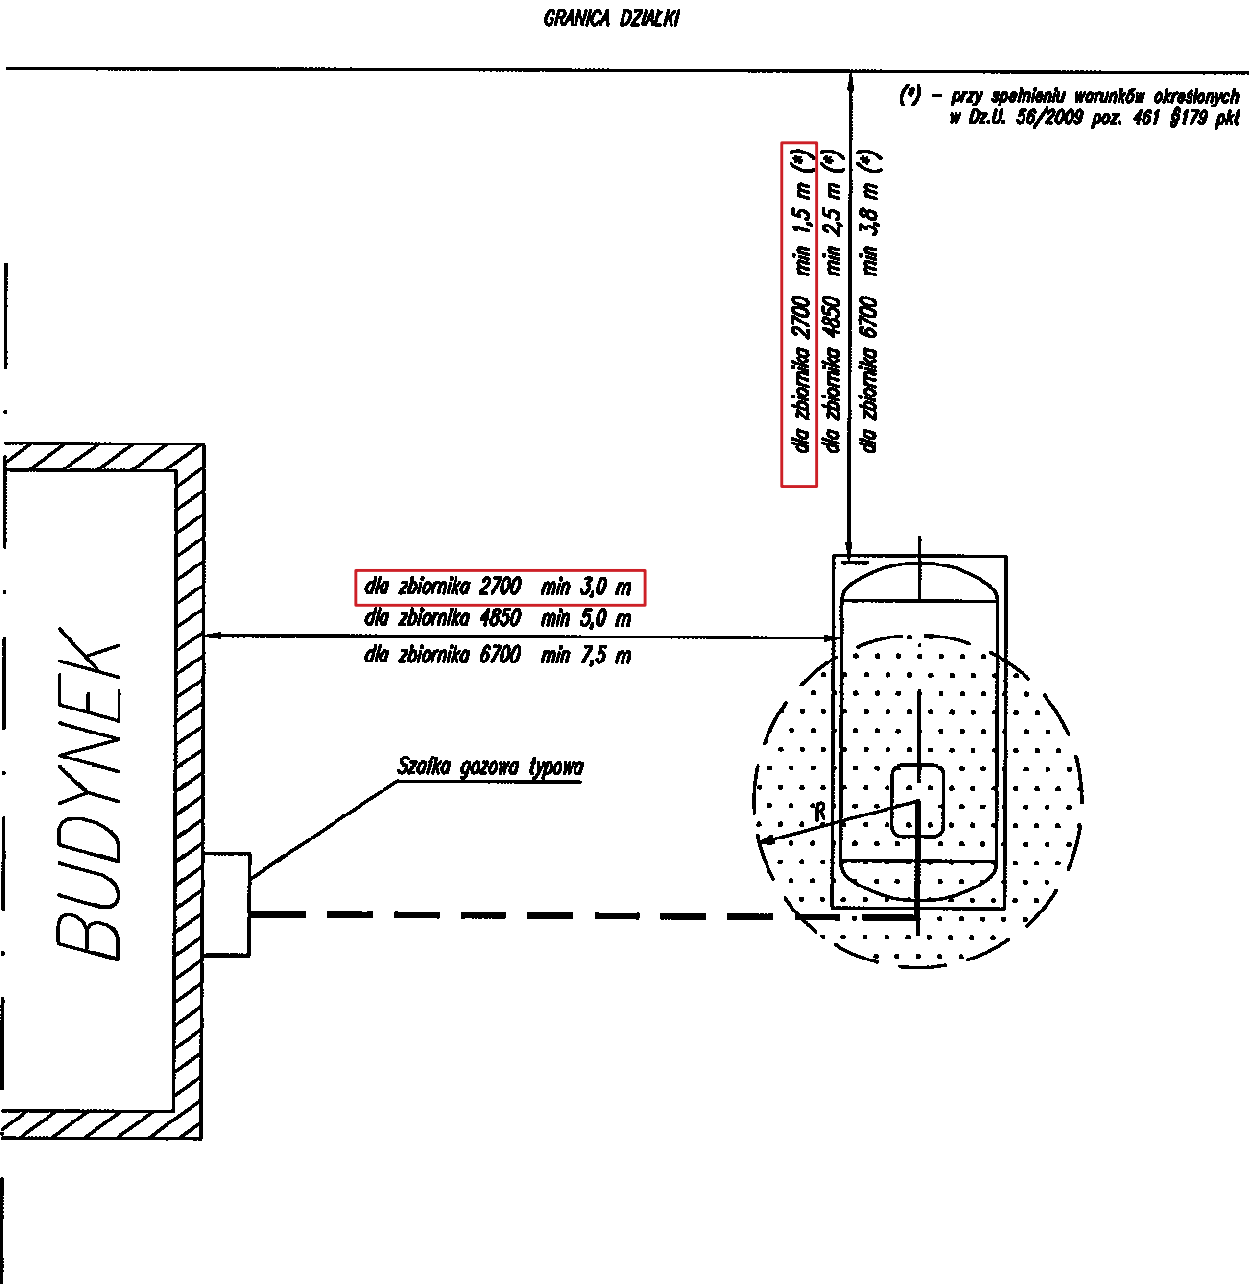

Wymiary zbiornika

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,54 m	1,25 m

UWAGI:

1. Wymiary płyty betonowej wg opisu
2. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do autocysterny wg rysunku nr 4.
3. Złącze kontrolne typowe M-10.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM					
	INSTALACJE GRZEWcze					PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI					
Temat rysunku:	RZUT I PRZEKRÓJ INSTALACJI GAZU PŁYNNEGO.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017
					skala:	---
					strona	85
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/5.3