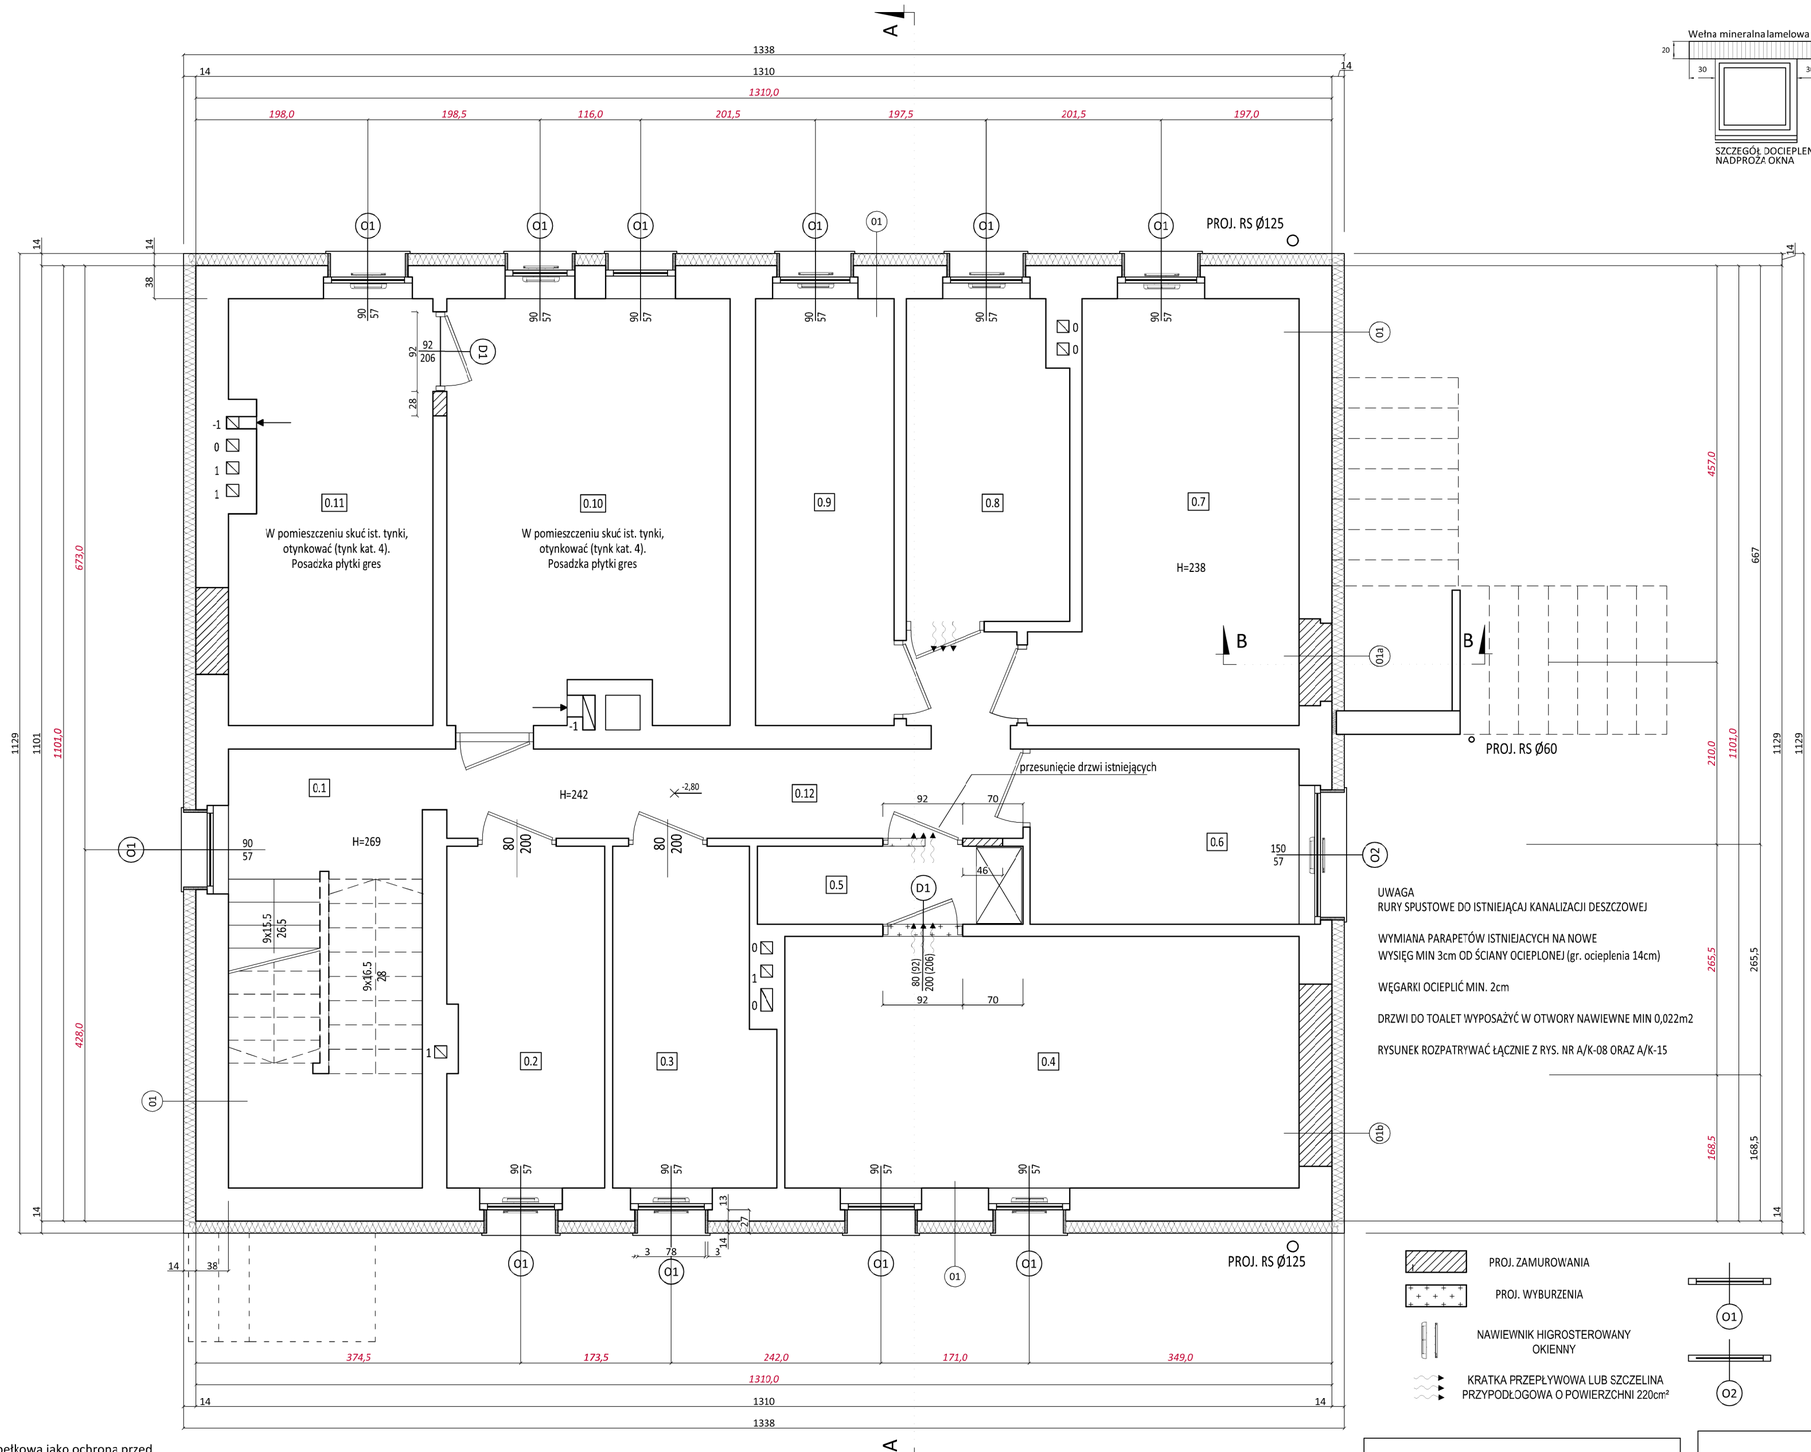

SZCZEGÓŁ DOCIEPLENIA OKNA MOCOWANIE PARAPETU



AKSONOMETRIA



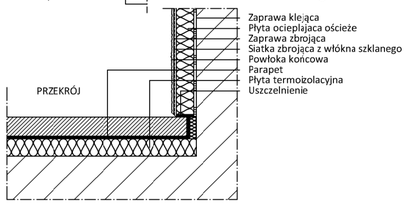

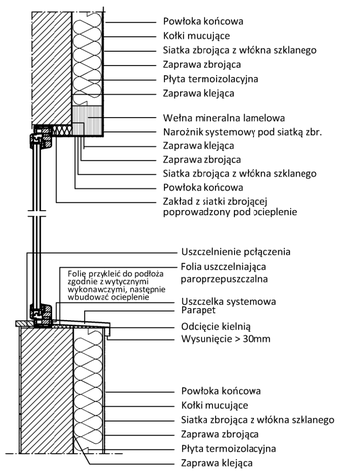

Zestawienie pomieszczeń				
Lp.	Nr pom.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
1	0.1	Klatka schodowa	11.28m2	Cementowa
2	0.2	Gospodarcze	7,07m2	Cementowa
3	0.3	Gospodarcze	6.81m2	Cementowa
4	0.4	Gospodarcze	17,20m2	Płytka gres.
5	0.5	Gospodarcze	2.75m2	Cementowa
6	0.6	Gospodarcze	6.26m2	Cementowa
7	0.7	Gospodarcze	12,98m2	Cementowa
8	0.8	Gospodarcze	6,81m2	Cementowa
9	0.9	Gospodarcze	7,87m2	Cementowa
10	0.10	Gospodarcze	15,57m2	Płytka gres.
11	0.11	Gospodarcze	11,14m2	Płytka gres.
12	0.12	Korytarz	8.19m2	Cementowa

PROJ. ZAMUROWANIA

PROJ. WYBURZENIA

NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY OKIENNY

KRATKA PRZEPŁYWOWA LUB SZCZELINA PRZYPODŁOGOWA O POWIERZCHNI 220cm²

OKNO 865X535
OTWÓR 900X570

OKNO 1465X535
OTWÓR 1500X570

143,0 - Wymiar zinwentaryzowany

118,0 - Wymiar prcjektowany

01

-	folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
-	mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
-	styropian ekstrudowany	14,0cm
-	zaprawa klejąca	
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm
-	ściana - cegła pełna	38,0cm
-	tynk cem. -wapienny	1,5cm

01a

-	folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
-	mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
-	styropian (>30cm nad poz. terenu)	14,0cm
-	zaprawa klejąca	
-	ściana - bloczek z betonu komórkowego	38,0m
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm

01b

-	folia kubełkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi	
-	mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja	2x
-	styropian ekstrudowany (30cm nad poz. terenu)	14,0cm
-	zaprawa klejąca	
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm
-	ściana - bloczek betonowy	38,0m
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm

01c

-	powłoka końcowa	
-	siatka zbrojąca z włókna szklanego	
-	zaprawa zbrojąca	
-	styropian (>30cm nad poz. terenu)	14,0cm
-	zaprawa klejąca	
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm
-	ściana - cegła pełna	38,0m
-	tynk cem. - wapienny	1,5cm

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierek montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykończeniowych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM*					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA					*PB*
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*					
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PIWNIC					
Projektował:	Mgr inz. arch. Bozena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	1:50
Sprawdził:	Mgr inz. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK–WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	39
					nr rysunku:	A/K–02

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28