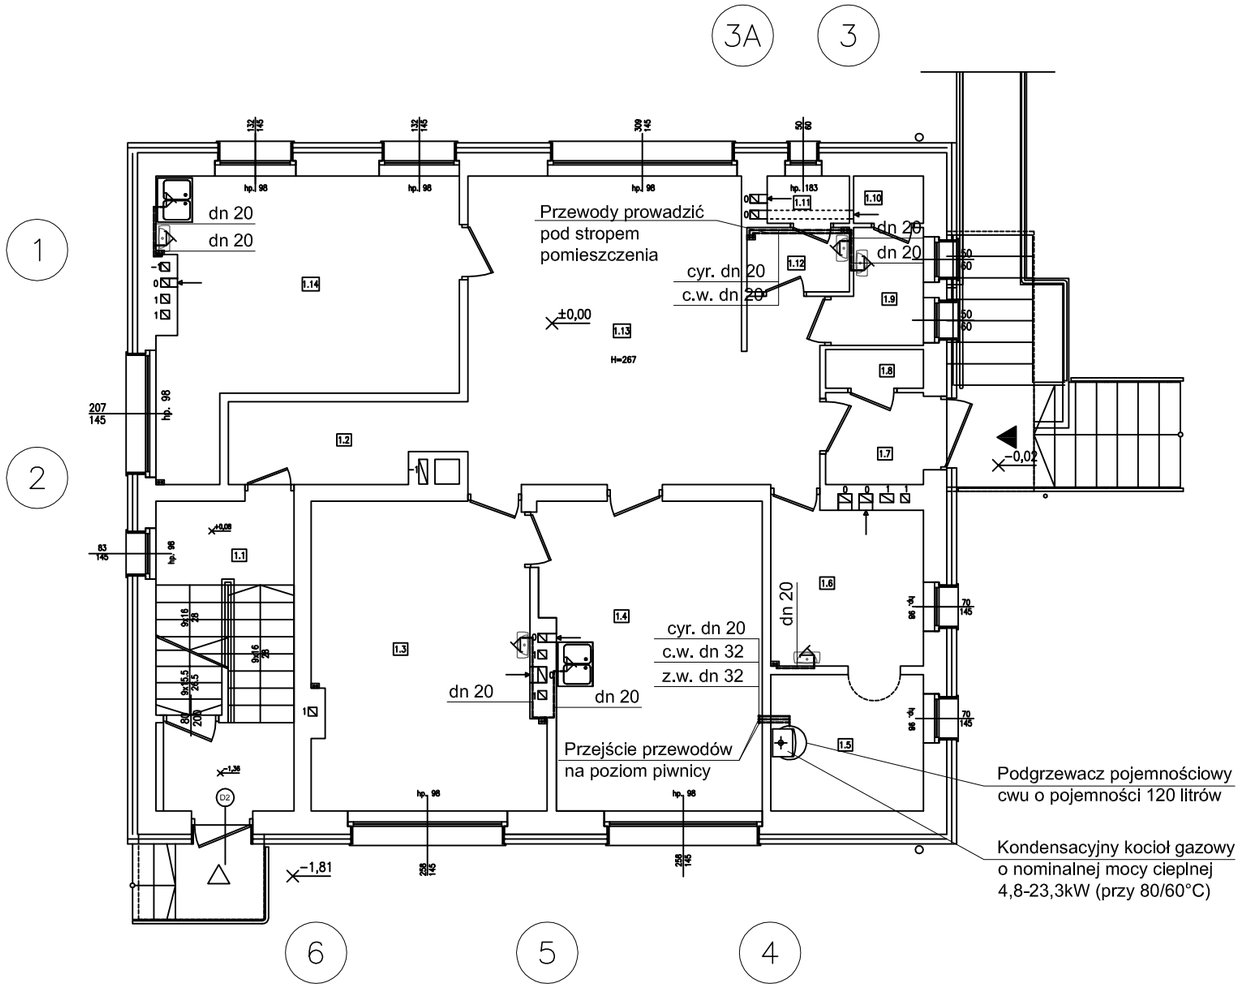

LEGENDA

przowody ciepłej wody z PP-R (stabilizowane)

przowody zimnej wody z PP-R

przowody cyrkulacyjne z PP-R (stabilizowane)

UWAGA:
1. Średnice przewodów podano jako zewnętrzne.
2. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnicy.
Po przejściu przez posadzkę przewody prowadzić w bruzdach ściennych.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM*					
	INSTALACJE GRZEWCZE				*PB*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*					
Temat rysunku:	RZUT PARTERU – WEWN. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	12/2017
					skala:	1:100
					strona	35
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/2.2
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28						