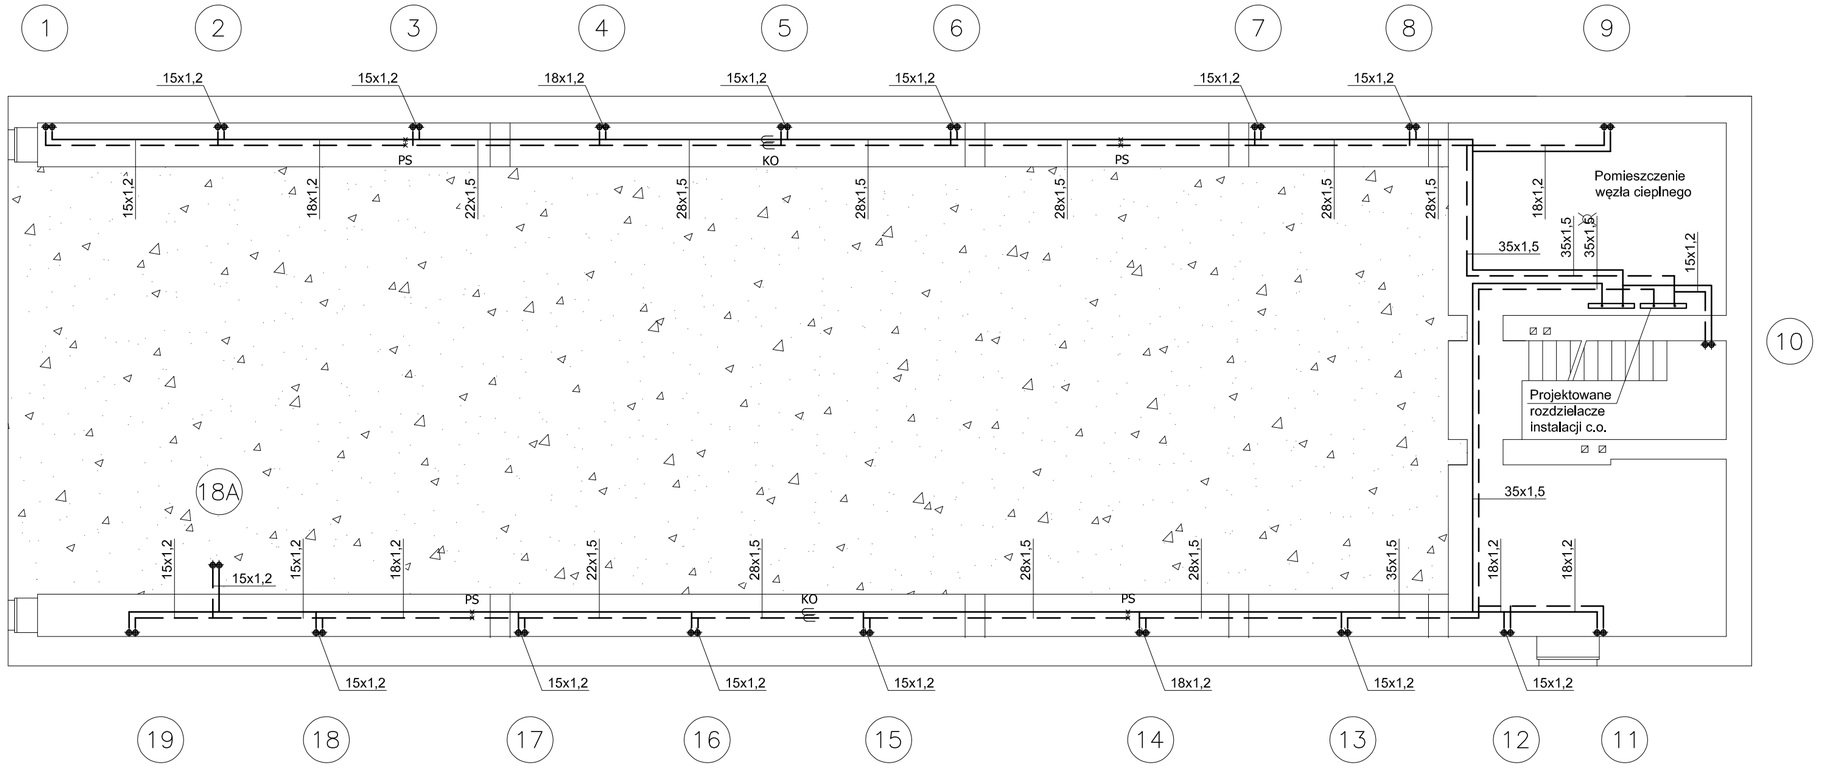

OZNACZENIA:

C11-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytowy, podłączenie boczne
10-600-0,4	- grzejnik stalowy jednopłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
20-600-0,4	- grzejnik stalowy dwupłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
30-600-0,4	- grzejnik stalowy trzypłytowy w wersji higienicznej, podłączenie boczne
C11-600-0,4 oc.	- grzejnik stalowy jednopłytowy ocynkowany, podłączenie boczne

UWAGI:

1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych.

Temat projektu:	*MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I WĘZŁA CIEPLNEGO ORAZ INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY ORKANA 10 W RADLINIE*					
	MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. I WĘZŁA CIEPLNEGO				*PW*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*					
Temat rysunku:	RZUT PIWNIC – INSTALACJA C.O.					
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data:	05/2018
					skala:	1:100
					strona	23
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92		nr rysunku:	IS/1.2

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28