

UWAGI !


1. Instalację c.o. należy wykonać z rur systemowych wykonanych ze stali węglowej w wykonaniu cynkowanym galwanicznie łączonych za pomocą złączek zaciskowych
2. Projektuje się zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe lub proste - w zależności od możliwości montażowych

LEGENDA

- zasilanie i powrót c.o.
- H30-45-0,9

— grzejnik stalowy, płytowy c.o. higieniczny, zasilanie boczne
- H10-45-0,8oc

— grzejnik stalowy, płytowy c.o. higieniczny, ocynkowany, zasilanie boczne

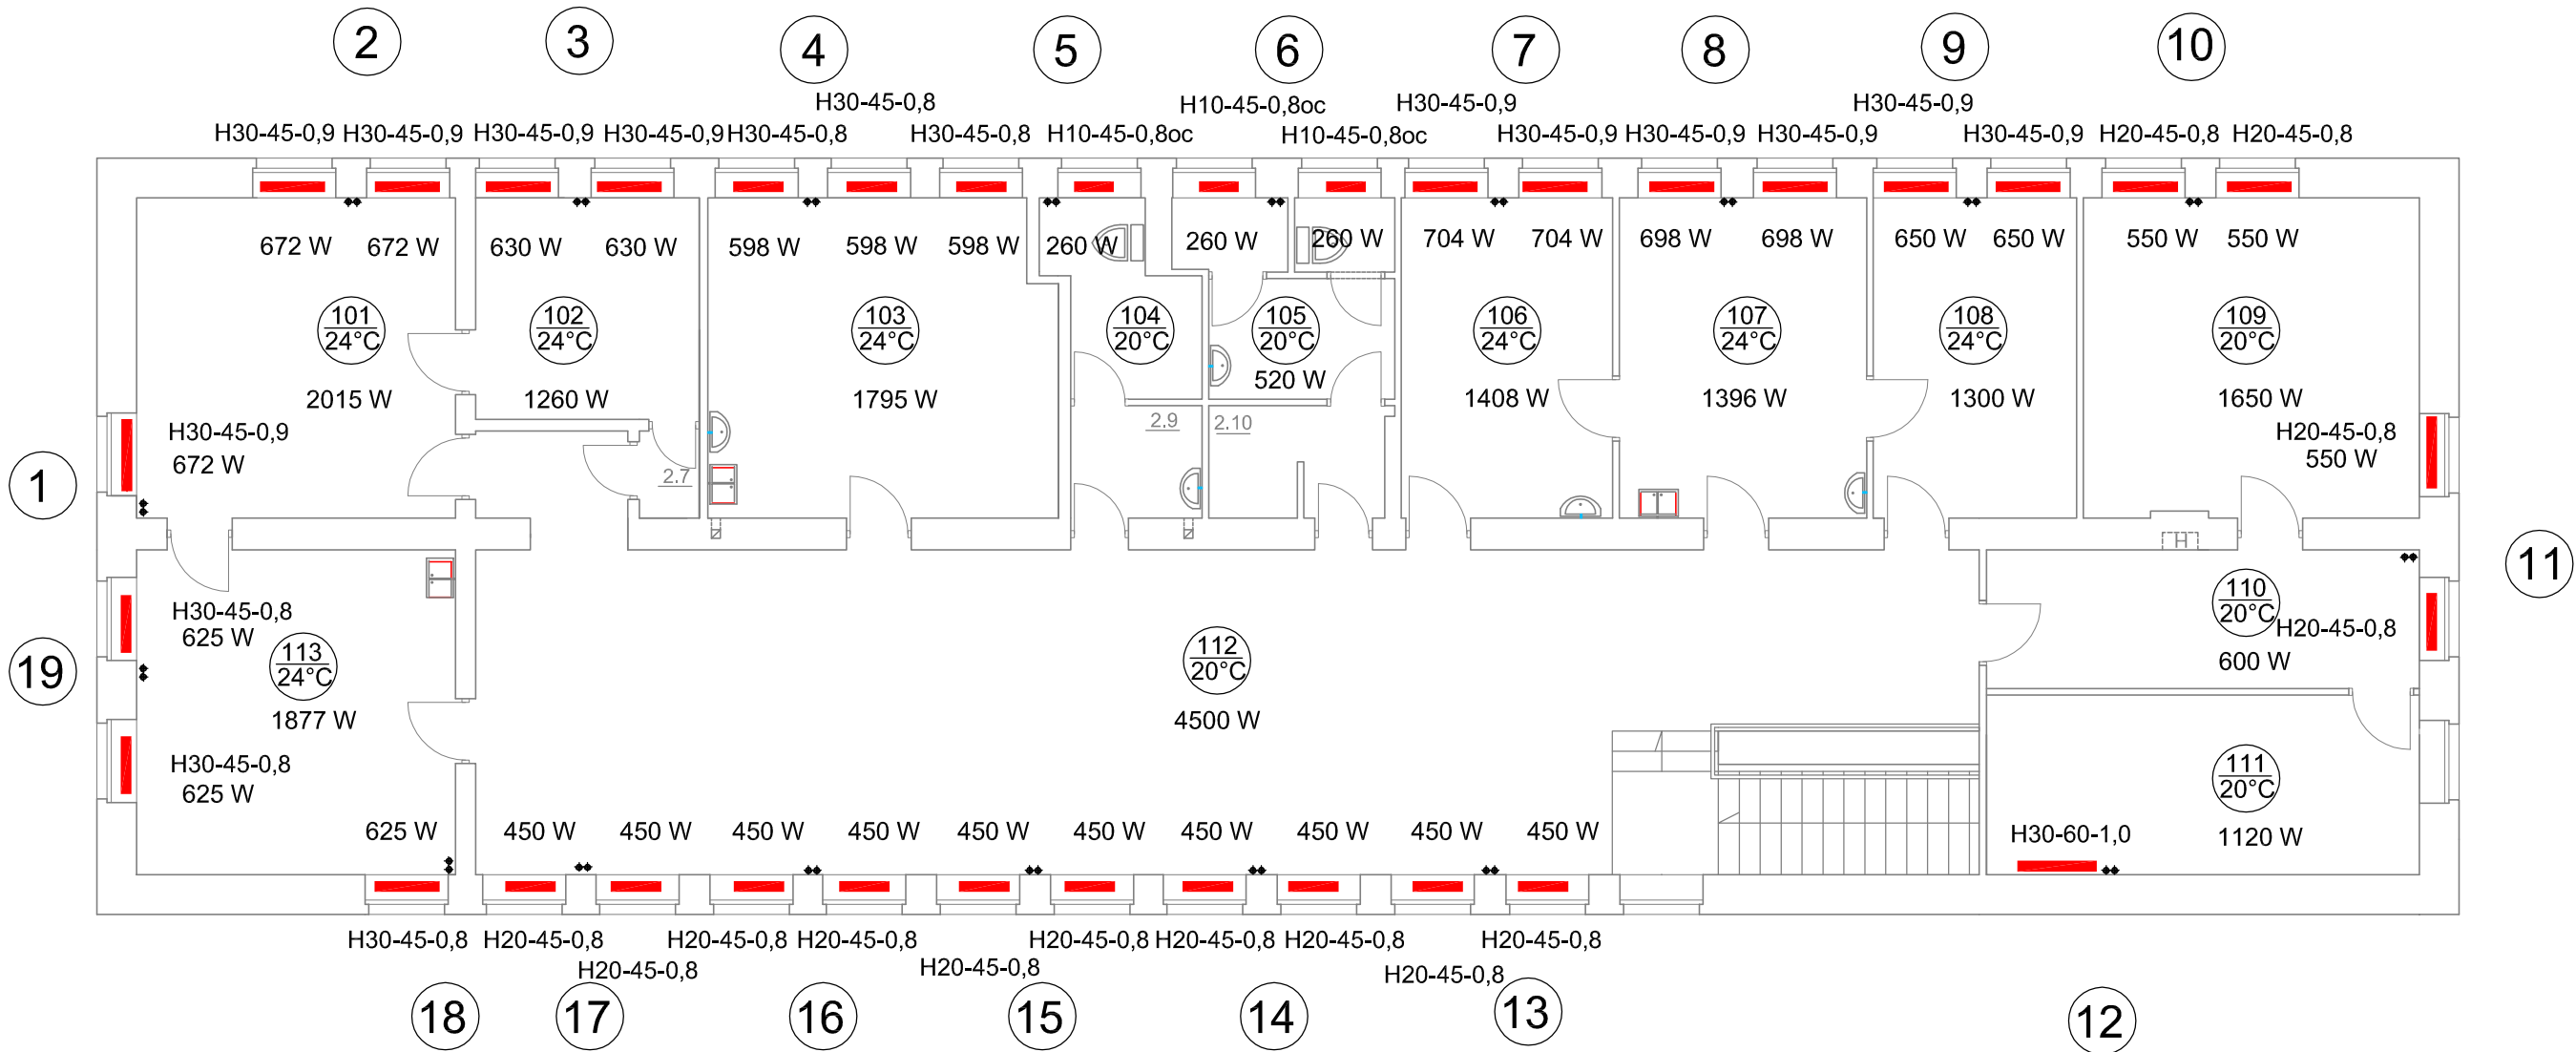

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| CHOWANIEC BARBARA BIURO PROJEKTOWE " SANWEKO" UL.SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY | | | |
| INWESTOR | POWIAT WODZISŁAWSKI , UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚL. POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚL. | | |
| FAZA | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | | |
| TEMAT | MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 18A W WODZISŁAWIU ŚL. | | |
| RYSUNEK | RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O. | | |
| SPRAWDZIŁ : | | PROJEKTOWAŁ : | |
| nie wymaga sprawdzenia | | mgr. inż. BARABARA CHOWANIEC upr. bud. 1662/94 , 571/90 | |
| PODPIS | | PODPIS | |
| BRANŻA: SANITARNA | SKALA : 1:100 | DATA: 12.2018r. | NR RYS. 3 |
| Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN | | | |